


- NOTAS:
1. AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO ALIMENTADOR PADRÃO, DA REDE PADRÃO, DE AMARRADO COM UM NÍVEL, SERÃO DE ACQU RIGIDO SOCIALIZ. CASSE 15, MARCA TORREI.
 2. AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE ÁGUA QUENTE SERÃO EM CPVC RIGIDO SOCIALIZ. MARCA SOCIALIZ.
 3. OS RESERVATÓRIOS DE GAVETA DEVEM SER METALIZADOS TIPO DOQAL, TIPOE OU EQUIVALENTE, COM LACUNAS SENSIBILIZADAS COM EPÓXI.
 4. O CONJUNTO DE INSTALAÇÃO DEVE SER EM PLASTICO MULTILAYO, GRAMENTO NORMAL, 25 mm E DESENVOLVA CARACTERÍSTICA DE 3 mm, CASEY OU EQUIVALENTE. PADRÃO CASEY. NO PROJETO, RESERVATÓRIOS DEVEM TER RECOMENDADO COMPORTE MODOCO NESTE TIPOE, RESERVATÓRIOS DEVEM DE 3,0 M PARA TRÊS CHOS SEM TRAVEÇO DE VELOCAS TODA, FUNDADO, NO RESERVATÓRIO PARA MANSERA COM TIPOE GERAL, SER FEITA CONFORME RECOMENDADO DO FABRICANTE. EM ALGUNS CASOS, ADAPTAÇÕES PODEM SER FEITAS PARA RESERVATÓRIOS RECIPIENTES COM BUBUJA DE LATÃO.
 5. IMPRINTIVO MENTE, QUOTE TEREM PREVIAMENTE A REDE COM 2X A MÁXIMA PRESSÃO DE 10,0 KG/CM² E METAS VEM PROJETO DE ARQUITETURA, PARA SEUS DESENVOLVIMENTOS.
 6. OS RESERVATÓRIOS DEVEM TER RECIPIENTES PARA RESERVATÓRIOS DE REDE PVC EM TIPOE, TIPOA A TUBULAÇÃO E INDICADA EM METROS.

Legenda Simbólica	
1	Reservatório
2	Alimentador
3	Conexão
4	Tubulação
5	Registro
6	Valvula
7	Arquitetura
8	Plano
9	Seção
10	Outros

Legenda Numérica	
1	Reservatório
2	Alimentador
3	Conexão
4	Tubulação
5	Registro
6	Valvula
7	Arquitetura
8	Plano
9	Seção
10	Outros

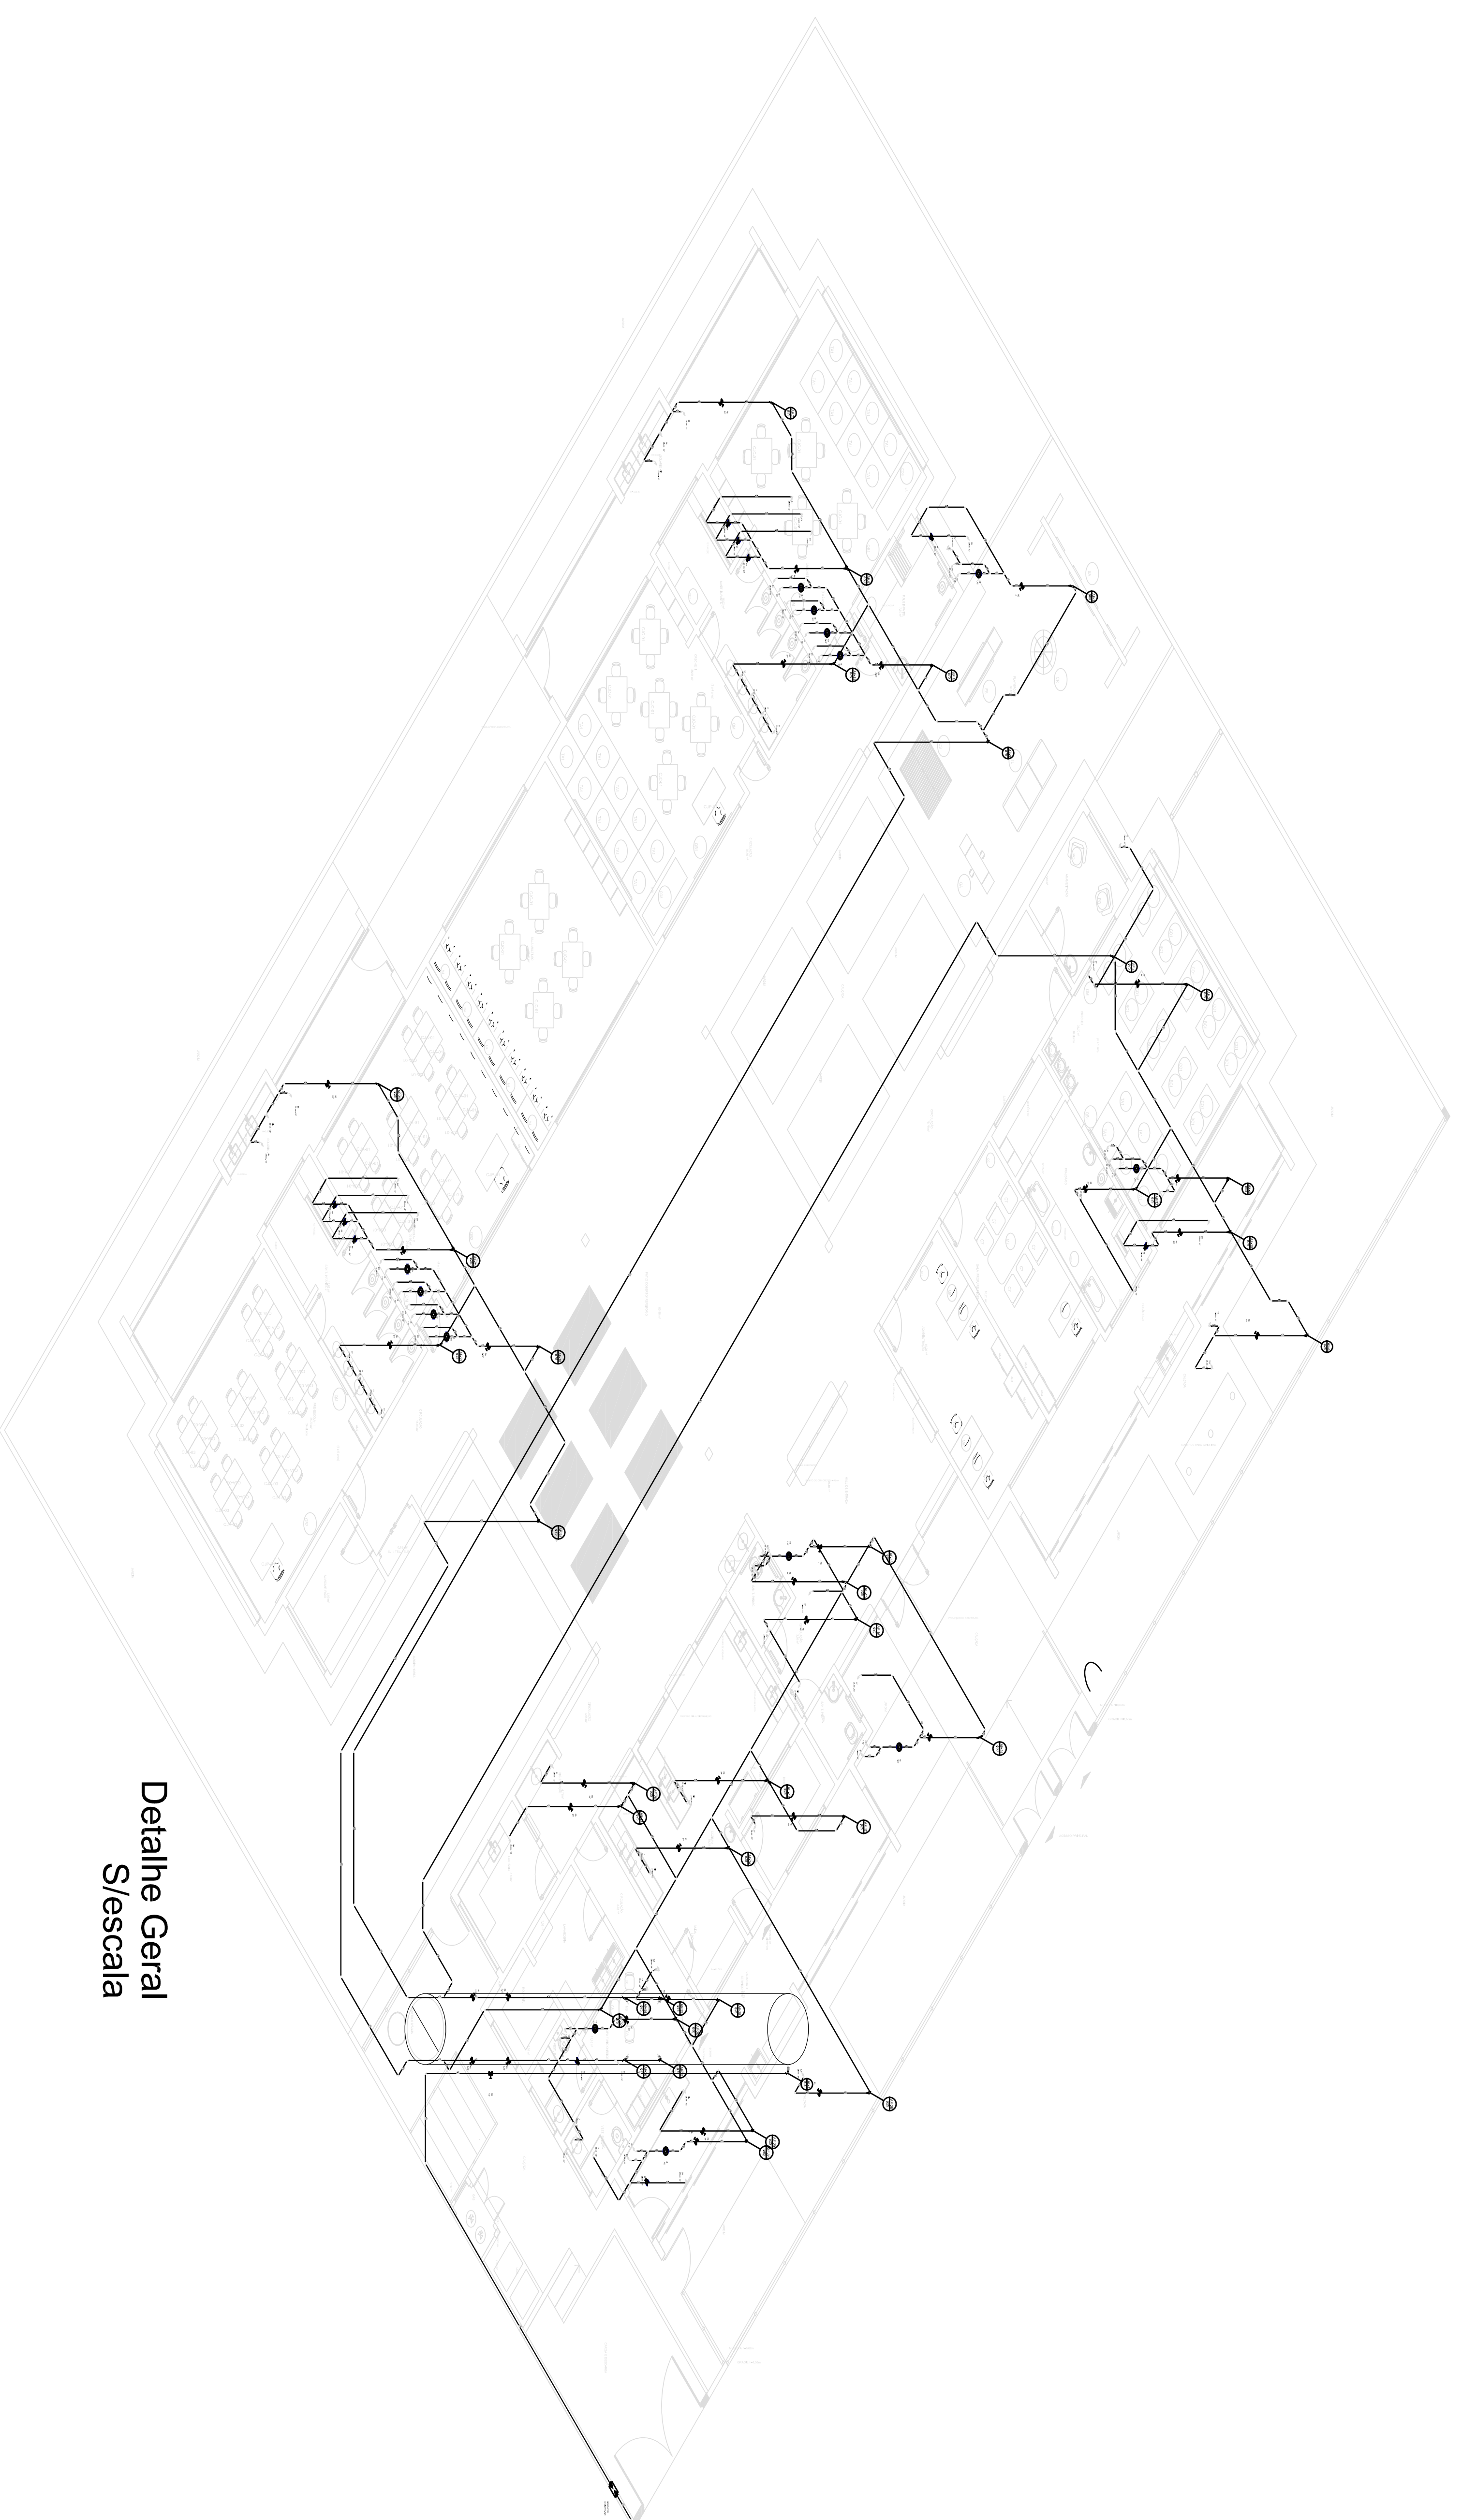

Detalhe Geral
S/escala

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO : _____

DESCRIÇÃO : _____

MUNICÍPIO - UF : _____

PROPRIETÁRIO : _____

RES - REGISTRO : _____

AUTOR DO PROJETO : _____

OUTRO : _____

PROGRAMA PROINFANCIA - PROJETO TIPO 2

PROJETO DE INSTALAÇÕES

COMPONENTE	DESCRIÇÃO	PROJETO
CADET - Contribuição Educacional	DETAHES PARA O BARRACÃO	HAG
REVISÃO	REVISÃO	PROJETO
Nº 01	DATA: 08/09	PROJETO